


# БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

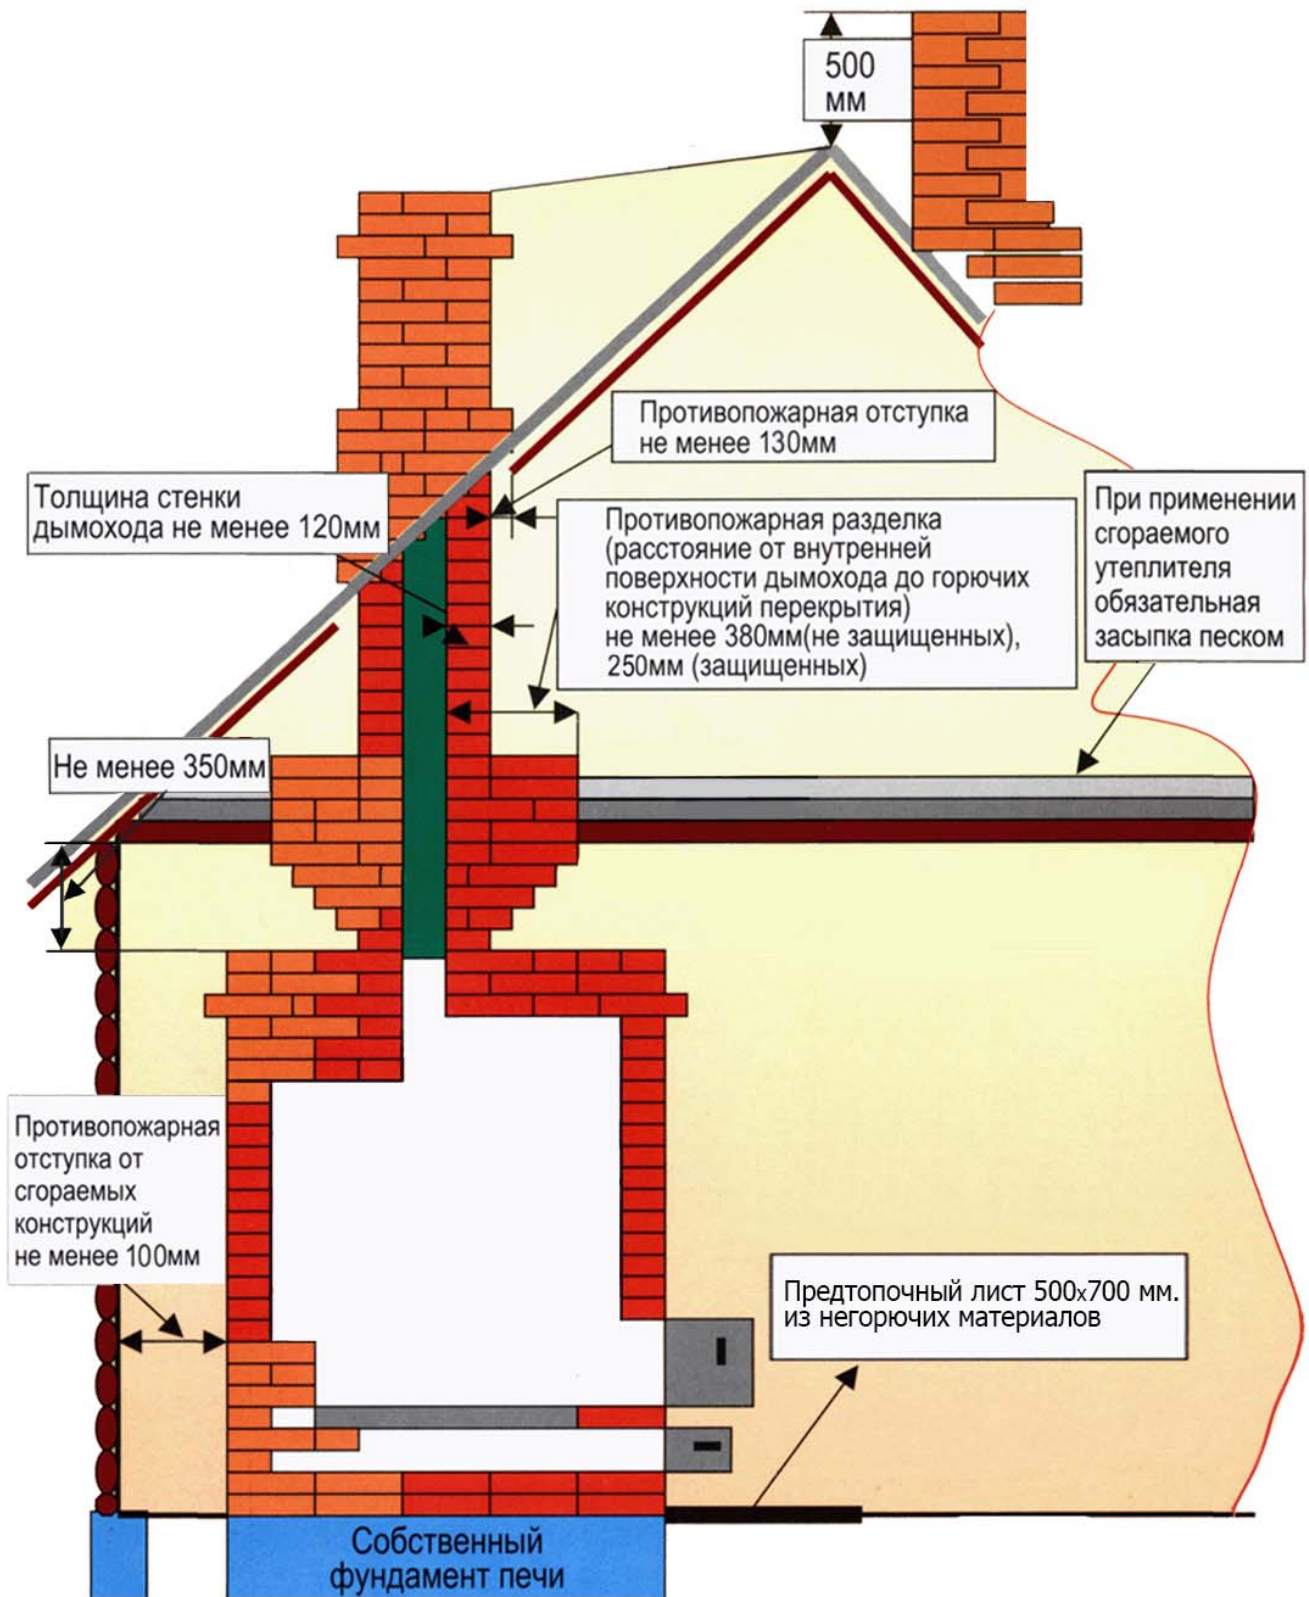

Основные требования правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

- Перед началом отопительного сезона дымоходы и печи должны быть очищены от сажи. Последующая их очистка производится не реже:
  - одного раза в 3 месяца - для отопительных печей;
  - одного раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;
  - одного раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.
- Печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть исправными, без трещин, а на чердаках - оштукатурены и побелены.
- Запрещается топить печи во время проведения массовых мероприятий.
- Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в место, расположенное на расстоянии не менее 15 м от зданий (сооружений). При невозможности отвести место на расстоянии не менее 15 м от зданий (сооружений) допускается складировать золу, шлак в контейнерах, выполненных из негорючих материалов, с плотно закрывающейся крышкой, которые должны располагаться на расстоянии не менее 6 м от зданий (сооружений).
- При эксплуатации печного отопления не допускается:
  - осуществлять топку неисправных и (или) не соответствующих требованиям ТНПА печей;
  - применять для розжига печи ЛВЖ и ГЖ;
  - использовать для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;
  - топить печи с открытыми дверцами;
  - перекаливать печи;
  - оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям;
  - топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
  - эксплуатировать печь при отсутствии стационарной защиты пола из горючих материалов негорючим листовым или плитным материалом размерами не менее 0,7 x 0,5 м, располагаемым длинной его стороной вдоль печи.